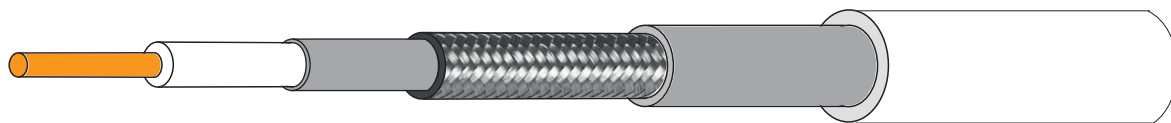


Opis produktu

Kabel koncentryczny wewnętrzny 75 Ohm
 Kabel do transmisji cyfrowej (klasa ekranowania A/A+)

Nazwa**NS113TRI HQ_{500m}**

∅	1,13	4,80	4,90	5,50	5,60	6,80
	(Cu)	(PEG)	(Al/PET)	(Al)	(Al/PET)	(PVC)

OBOWIĄZUJĄCE NORMY

1. PN-EN 50117-2-4: 2005+A1:2008. Kable współosiowe - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych - Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5MHz do 3000MHz.
2. PN-EN 50117-1:2003+A1: 2007. Kable współosiowe - Część 1: Wymagania ogólne.
3. EN 50575:2014, EN 13501-6:2014 Dyrektywa CPR (CE)
4. Dyrektywa 2011/65/EU z Anekssem II 2015/863 (RoHS 3)

DANE TECHNICZNE

Żyła wewnętrzna miedziana	(Cu)	1,13 ± 0,02 mm
Dielektryk spieniany fizycznie polietylen	(PEG)	4,80 ± 0,02 mm
Ekran folia aluminium/PET	(Al/PET)	0,04mm
Oplot drut aluminium (gęsto pleciony)	(Al)	144x0,12mm
Optyczne pokrycie oplotem		98%
Ekran folia aluminium/PET	(Al/PET)	0,04mm
Otulina zewnętrzna PVC biały	(PVC)	6,8mm
Temperatura pracy		-20°C ÷ +70°C
Temperatura układania		0°C ÷ +70°C
Minimalny promień gięcia [x śred. kabla]		> 8

Novisat Sp. z o.o.
 ul. Zaporoska 37B
 53-519 Wrocław
 Polska

tel.+4871 799 09 34
 www.novisat.pl
 mail: novisat@novisat.pl

Data

2019-11-07

Opis produktu

Kabel koncentryczny wewnętrzny 75 Ohm
 Kabel do transmisji cyfrowej (klasa ekranowania A/A+)


Nazwa

NS113TRI HQ_{500m}

DANE ELEKTRYCZNE

Impedancja charakterystyczna (przy częstotliwości 200MHz)	75 ± 3 Ohm
Pojemność jednostkowa	50,3 ± 2 pF/m
Skuteczna przenikalność dielektryczna	$\epsilon < 2,2$
Tłumienność echa własnego	≥ 40dB
Tłumienność kabla (przy częstotliwości 200MHz)	≤ 20dB/100m

Współczynnik skuteczności ekranowania 30-1000 [Mhz]	≥ 85
Współczynnik skuteczności ekranowania 1500-2200 [Mhz]	≥ 75

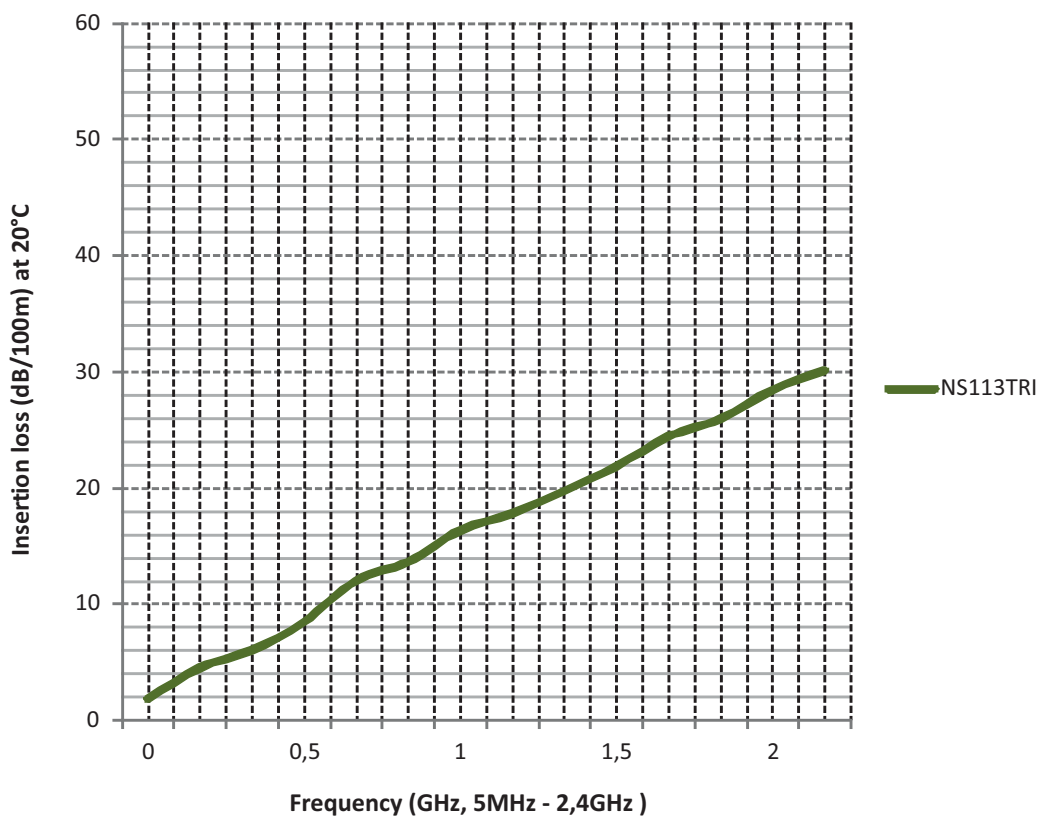NS113TRI

Rysunek 1: Tłumienie kabla w przedziale częstotliwości 5-2400MHz

Novisat Sp. z o.o.
 ul. Zaporoska 37B
 53-519 Wrocław
 Polska

tel. +4871 799 09 34
 www.novisat.pl
 mail: novisat@novisat.pl

Data


2019-11-07

Opis produktu


Kabel koncentryczny wewnętrzny 75 Ohm
 Kabel do transmisji cyfrowej (klasa ekranowania A/A+)

Nazwa


NS113TRI HQ_{500m}

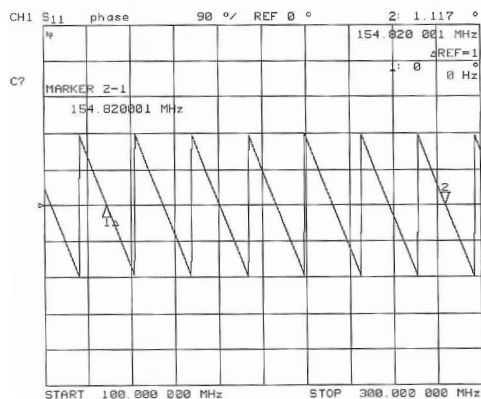


Rysunek 1: Przebieg zmian fazy w funkcji częstotliwości

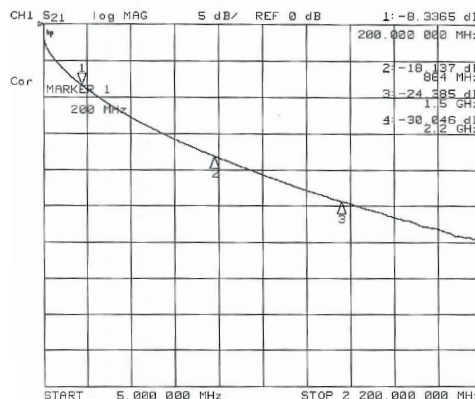

Rysunek 2: Tłumienność kabla NS113 TRI

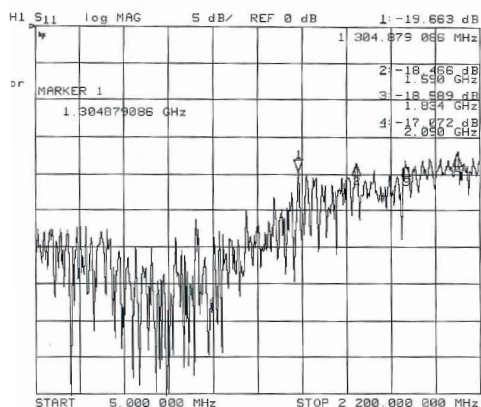

Rysunek 3: Tłumienność odbiciowa kabla NS113 TRI - port 1

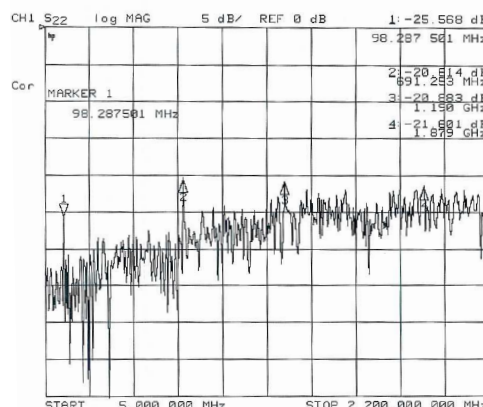

Rysunek 3: Tłumienność odbiciowa kabla NS113 TRI - port 2

APARATURA STOSOWANA DO BADAŃ

- 1.Cęgi absorbcyjne, MDS 21, Rohde & Schwartz, Ił 10-5-2
- 2.Analizator sieci, HP 8753 C, Hewlett-Packard, Ił 47-2-325
- 3.Miernik parametrów macierzy S, HP 85046 B, Hewlett-Packard, Ił 10-7-3
- 4.Zestaw do kalibracji, HP 85036 B, Hewlett-Packard, Ił 60-019
- 5.Tester kabli współosiowych, 1503 C, Tektronix, Ił 74-0-33
- 6.Analizator widma, MS 2601 K, Anritsu, Ił 47-2-278
- 7.Generator sygnałowy, Hewlett-Packard Ił 800-301656
- 8.Automatyczny miernik C, E 315 A, MERATRONIC, Ił 08-3-4;
- 9.Cęgi absorbcyjne, MDS 22, Rohde & Schwartz, Ił 1801-1054

Novisat Sp. z o.o.
 ul. Zaporoska 37B
 53-519 Wrocław
 Polska

tel.+4871 799 09 34
 www.novisat.pl
 mail: novisat@novisat.pl

Data

2019-11-07